

第3 認定保安距離

1 保安距離の短縮条件

次の場合は、危政令第9条第1項第1号に規定する距離を短縮することはできない。

- (1) 危険物製造所等の保有空地が9 m以上のもの
- (2) 危険物製造所等の貯蔵又は取扱最大数量に基づく指定数量の倍数が、次表に示す数値のもの。

| 用途地域 区分 | <ul style="list-style-type: none"> ・第1種低層、中高層住居専用 ・第2種低層、中高層住居専用 ・第1種、第2種住居 ・準住居地域 | <ul style="list-style-type: none"> ・近隣商業 ・商業 | <ul style="list-style-type: none"> ・準工業 ・工業 ・工業専用 |
|--------------|--|--|--|
| 製造所 一般取扱所 | 30を超える数量 | 35を超える数量 | 50を超える数量 |
| 屋内貯蔵所 | 120を超える数量 | 150を超える数量 | 200を超える数量 |
| 屋外タンク 貯蔵所 | 600を超える数量 | 700を超える数量 | 1,000を超える数量 |
| 屋外貯蔵所 | 10を超える数量 | 15を超える数量 | 20を超える数量 |

2 保安距離の短縮限界

防火上有効な塀を設けることにより短縮できる限界距離は、次の各表によること。

(1) 貯蔵所

| 区分 | 危険物の倍数 | 住居・学校・文化財等の危険度 | 短縮できる最短の距離 (m) | | | | | |
|-----------------|--------------------|----------------|----------------|------|-----------|------|------------|------|
| | | | 住居に対するもの | | 学校等に対するもの | | 文化財等に対するもの | |
| | | | X | Y | X | Y | X | Y |
| 屋内貯蔵所 | 5 未満 | A | 6.5 | 5.0 | 20.0 | 16.0 | 35.0 | 29.0 |
| | | B | 5.0 | 4.0 | 16.0 | 12.0 | 29.0 | 23.0 |
| | | C | 4.5 | 3.0 | 14.0 | 10.0 | 26.0 | 20.0 |
| | 5 以上 10 未満 | A | 7.0 | 6.0 | 20.0 | 16.0 | 35.0 | 29.0 |
| | | B | 6.0 | 4.5 | 16.0 | 12.0 | 29.0 | 23.0 |
| | | C | 5.0 | 4.0 | 14.0 | 10.0 | 26.0 | 20.0 |
| | 10 以上 20 未満 | A | 8.0 | 6.5 | 22.0 | 18.0 | 38.0 | 32.0 |
| | | B | 6.5 | 5.0 | 18.0 | 14.0 | 32.0 | 26.0 |
| | | C | 5.0 | 4.5 | 16.0 | 12.0 | 29.0 | 23.0 |
| | 20 以上 50 未満 | A | 8.5 | 7.0 | 26.0 | 22.0 | 44.0 | 38.0 |
| | | B | 7.0 | 6.0 | 22.0 | 18.0 | 38.0 | 32.0 |
| | | C | 6.5 | 5.0 | 20.0 | 16.0 | 35.0 | 29.0 |
| 50 以上 200 以下 | A | 10.0 | 8.5 | 30.0 | 26.0 | 50.0 | 44.0 | |
| | B | 8.5 | 7.0 | 26.0 | 22.0 | 44.0 | 38.0 | |
| | C | 8.0 | 6.5 | 24.0 | 20.0 | 41.0 | 35.0 | |
| 屋外タンク貯蔵所 | 500 未満 | A | 8.5 | 7.0 | 26.0 | 22.0 | 44.0 | 38.0 |
| | | B | 7.0 | 6.0 | 22.0 | 18.0 | 38.0 | 32.0 |
| | | C | 6.5 | 5.0 | 20.0 | 16.0 | 35.0 | 29.0 |
| | 500 以上 1,000 以下 | A | 10.0 | 8.5 | 30.0 | 26.0 | 50.0 | 44.0 |
| | | B | 8.5 | 7.0 | 26.0 | 22.0 | 44.0 | 38.0 |
| | | C | 8.0 | 6.5 | 24.0 | 20.0 | 41.0 | 35.0 |
| 屋外貯蔵所 | 10 未満 | A | 8.5 | 7.0 | 26.0 | 22.0 | 44.0 | 38.0 |
| | | B | 7.0 | 6.0 | 22.0 | 18.0 | 38.0 | 32.0 |
| | | C | 6.5 | 5.0 | 20.0 | 16.0 | 35.0 | 29.0 |
| | 10 以上 20 以下 | A | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 50.0 | 50.0 |
| | | B | 10.0 | 8.5 | 30.0 | 26.0 | 50.0 | 44.0 |
| | | C | 9.0 | 8.0 | 28.0 | 24.0 | 47.0 | 41.0 |

(2) 製造所、一般取扱所

| 区分 | 危険物の倍数 | 住居 学校 文化財等 の危険度 | 作業 危険度 | 短縮できる最短の距離 (m) | | | | | |
|---------------|--------------|--------------------------|-----------|----------------|------|-----------|------|------------|------|
| | | | | 住居に対するもの | | 学校等に対するもの | | 文化財等に対するもの | |
| | | | | X | Y | X | Y | X | Y |
| 製造所・ 一般取扱所 | 10未満 | A | a | 9.5 | 8.0 | 28.0 | 24.0 | 47.0 | 41.0 |
| | | | b | 8.0 | 6.5 | 24.0 | 20.0 | 41.0 | 35.0 |
| | | B | a | 8.0 | 6.5 | 24.0 | 20.0 | 41.0 | 35.0 |
| | | | b | 6.5 | 5.0 | 20.0 | 16.0 | 35.0 | 29.0 |
| | | C | a | 7.0 | 6.0 | 22.0 | 18.0 | 38.0 | 32.0 |
| | | | b | 6.0 | 4.5 | 18.0 | 14.0 | 32.0 | 26.0 |
| | 10以上 50以下 | A | a | 10.0 | 8.5 | 30.0 | 26.0 | 50.0 | 44.0 |
| | | | b | 8.5 | 7.0 | 26.0 | 22.0 | 44.0 | 38.0 |
| | | B | a | 8.5 | 7.0 | 26.0 | 22.0 | 44.0 | 38.0 |
| | | | b | 7.0 | 6.0 | 22.0 | 18.0 | 38.0 | 32.0 |
| C | | a | 8.0 | 6.5 | 24.0 | 20.0 | 41.0 | 35.0 | |
| | | b | 6.5 | 5.0 | 20.0 | 16.0 | 35.0 | 29.0 | |

注1 住居とは、危政令第9条第1項第1号イに規定するものをいう。

学校とは、危政令第9条第1項第1号ロに規定するものをいう。

文化財等とは、危政令第9条第1項第1号ハに規定するものをいう。

2 A、B、C、及びa、bは、(3)、(4)の表に示すものとする。

3 Xとは、次に該当するものをいう。

第1類の危険物のうち第1種酸化性固体、第3類の危険物のうちカリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、第1種自然発火性物質及び禁水性物質、黄りん、第4類の危険物のうち特殊引火物、第1石油類、アルコール類、第2石油類、第5類及び第6類の危険物

4 Yとは、X以外の危険物をいう。

(3) 住居、学校、文化財等の危険度

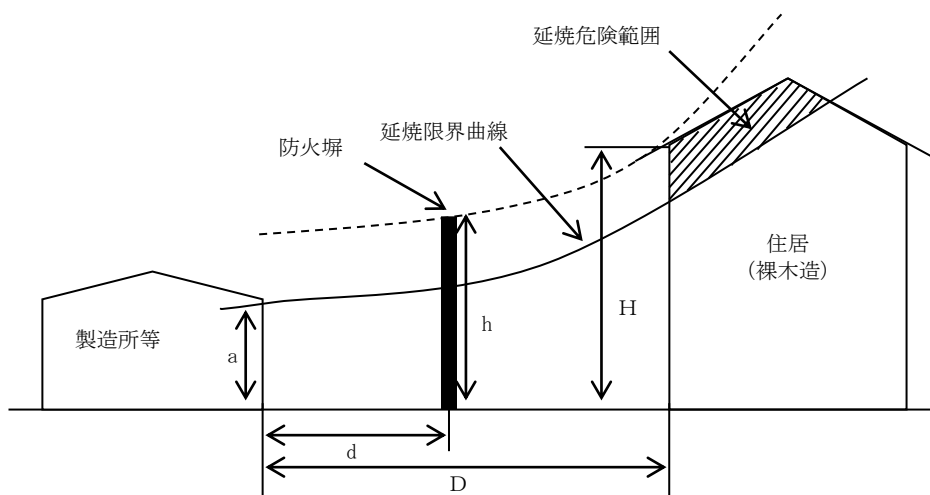
| 住居等の別 | 危険度 | 条 件 | 備 考 |
|-------|-----|---|---|
| 住居 | A | 1 保安距離に抵触する住宅等のうち、旅館、ホテル、宿泊所、寄宿舍、共同住宅、下宿、寮又はこれらに類するもので延べ面積が150㎡以上である場合 2 前1以外のもので、住宅等の床面積が300㎡以上である場合 3 保安距離内の地域が危険物判定の結果、予想焼失面積500㎡以上である場合 | 1 危険度（A、B、C）の判定は、当該条件の一に該当する場合とする。 2 保安距離に抵触する建築物の床面積の算定は、建築物の一部が抵触する場合であっても、抵触部分の床面積の合計ではなく建築物全体の床面積の合計とする。 |
| | B | A及びC以外の場合 | |
| | C | 保安距離内の地域が、危険度判定の結果、予想焼失面積150㎡以下であって、保安距離に抵触する住宅等の延べ面積の合計が60㎡以下である場合 | |
| 学校等 | A | 学校等の存する地域が、危険度判定の結果、予想焼失面積500㎡以上である場合 | |
| | B | A及びC以外の場合 | |
| | C | 学校等の存する地域が、危険度判定の結果、予想焼失面積150㎡以下である場合 | |
| 文化財等 | A | 1 文化財等の床面積の合計が300㎡以上の場合 2 文化財等の外壁の高さが7m以上の場合 3 文化財等の建築物の屋根が可燃材料でふかれている場合 4 文化財等の存する地域が、危険度判定の結果、予想焼失面積500㎡以上である場合 | |
| | B | A及びC以外の場合 | |
| | C | 文化財等の存する地域が、危険度判定の結果、予想焼失面積150㎡以下であって、かつ、建築物が平屋建にして床面積60㎡以下である場合 | |

(4) 作業危険度

| 危険度 | 条 件 |
|-----|---|
| a | <p>1 危政令第25条第1項の「危険物の類ごとに共通する貯蔵又は取扱いの基準」に抵触する作業を行うもの（第4類の危険物のうち(2)注4におけるYに該当するもので、燃焼の用に供するものを除く。） 例 アセチレンガス発生工場、混合火薬又は花火製造工場等</p> <p>2 通常の作業状態で引火性蒸気（引火点40度以下の液体の蒸気とする。）又は可燃性微粉を著しく発散するもの 例 吹付塗装工場、金属粉又は硫黄製造工場、ドライクリーニング工場、開放型容器で危険物の混合かくはんする作業、引火性蒸気を発散させる乾燥場等</p> <p>3 引火性蒸気を発生し、かつ、著しく静電気の蓄積が予想されるもの 例 機械的糊引作業場、グラビア印刷工場等</p> <p>4 発火点又は分解点まで危険物を加熱するもの 例 ボイル油製造工場、セルロイドの加熱加工場、石油ガス発生工場等</p> |
| b | a 以外の場合 |

3 塀の高さ

塀の高さは、延焼限界曲線を利用し、保安距離に抵触する危政令第9条第1項第1号、イ、ロ、ハの建築物を延焼限界外の安全な位置におきかえようとするもので、その算定方法は、次によること。



第14-1図

本図において

製造所等と隣接建物との間隔 ----- D
 隣接建物の軒高 ----- H
 製造所等の原点の高さ ----- a
 製造所等と防火塀との間 ----- d とすると

$$H \leq P D^2 + a$$

の関係にあるときは、隣接建物が延焼限界外にあるため、塀は 2 m の高さでよい。

$$H > P D^2 + a$$

の関係にあるときは、隣接建物が延焼限界内にあるため、延焼限界外となるように、塀は 2 m を超えて高くしなければならない。




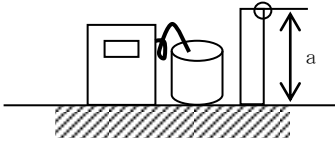
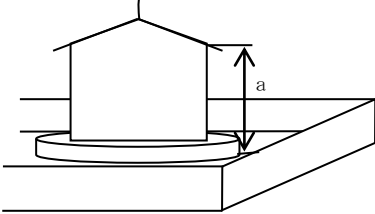
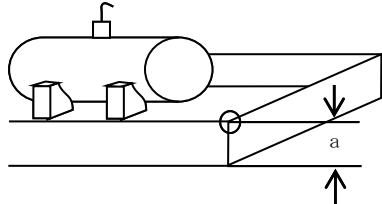
この場合における必要な塀の高さ (h) は、次式により求めること。




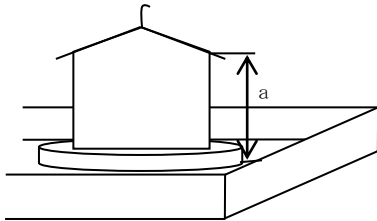
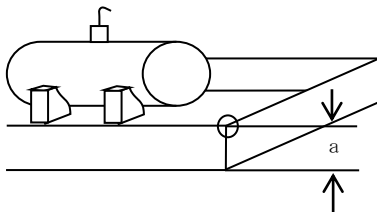
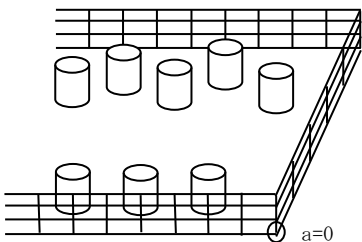
$$h = H - P (D^2 - d^2)$$

注 1. 式中の P は次のとおりとする。

| 区 分 | P の数値 |
|--|-------|
| ◎ 住居、学校、文化財等の建築物が裸木造のもの ◎ 住居、学校、文化財等の建築物が防火構造又は耐火構造で製造所等に面する部分の開口部に防火設備が設けていないもの | 0.04 |
| ◎ 住居、学校、文化財等の建築物が防火構造で製造所等に面する部分の開口部に防火設備を設けているもの ◎ 住居、学校、文化財等の建築物が耐火構造で製造所等に面する部分の開口部に防火設備を設けているもの | 0.15 |
| ◎ 住居、学校、文化財等の建築物が耐火構造で製造所等に面する部分の開口部に特定防火設備を設けているもの | ∞ |

注 2. 式中の a (製造所等の原点の高さ) は次のとおりとする。

| 区分 | 原点の高さ | 備考 |
|-------------------|---|---|
| 製造所 ・ 一般取扱所 |  | 壁体が耐火構造で造られ隣接建物に面する側に開口部のないもの又は開口部に特定防火設備があるもの |
| |  | 壁体が耐火構造で造られ開口部に特定防火設備のないもの |
| |  | 壁体が耐火構造以外のもの造られているもの |
| |  | 積み替え場その他の工作物等 |
| |  | 屋外にある取扱いタンク（縦型のもの） |
| |  | 屋外にある取扱いタンク（横置型のもの） 原点位置は、防油堤の上部とする。 ただし、タンク内の蒸気を上部に放出する構造のものはタンク頂部とする。 |

| 区分 | 原点の高さ | 備考 |
|----------|---|---|
| 屋内貯蔵所 |  | 壁体が耐火構造で造られ隣接建物に面する側に開口部のないもの又は開口部に特定防火設備があるもの |
| |  | 壁体が耐火構造で造られ開口部に特定防火設備のないもの |
| |  | 壁体が耐火構造以外のもの |
| 屋外タンク貯蔵所 |  | 縦型のもの |
| |  | 横置型のもの 原点位置は防油堤の上部とする。ただし、タンク内の蒸気を上部に放出する構造のものはタンク頂部とする。 |
| 屋外貯蔵所 |  | |

注3 塀の高さの算定結果が2 m未満のときは、塀の高さは2 m以上とすること。

注4 塀の高さの算定結果が4 m以上のときは、塀の最大高さは4 m以上とし、次のいずれかによること。

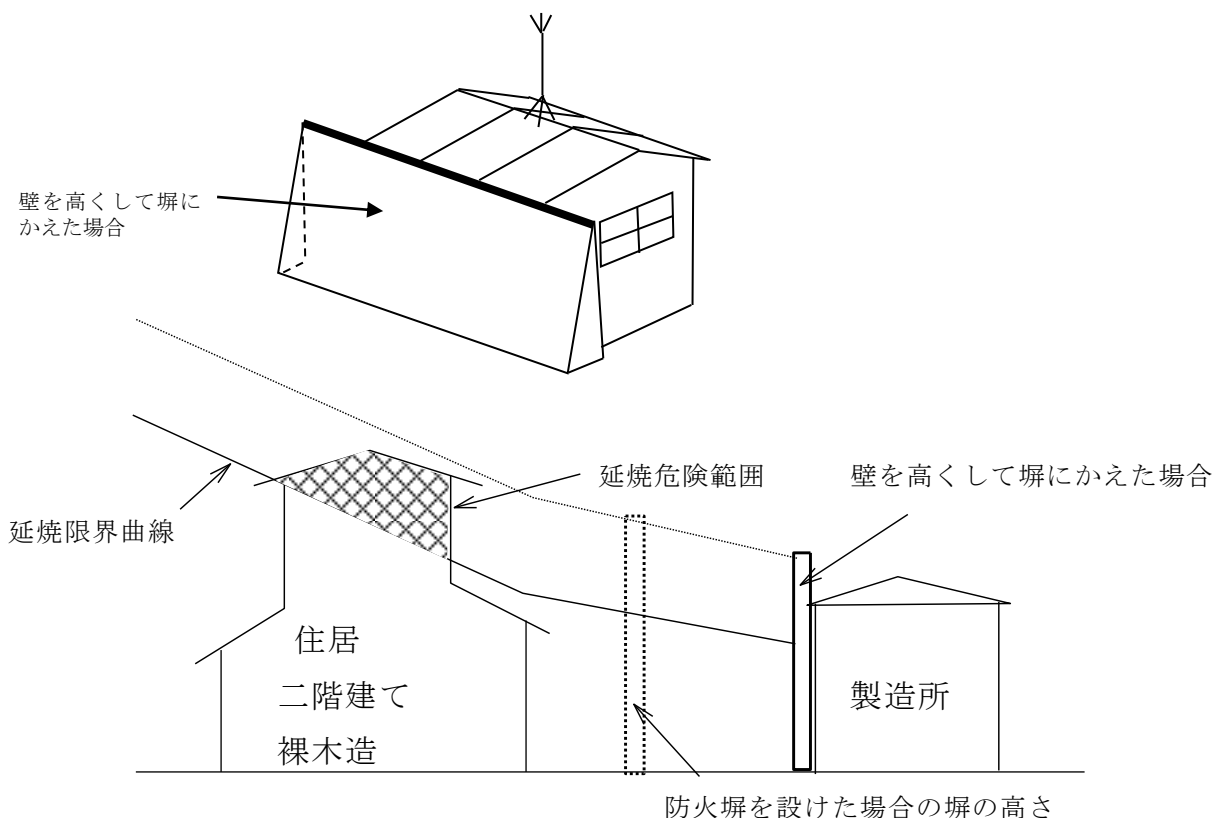
- (1) 当該製造所等が第5種消火設備を必要とする場合には、第4種消火設備を1個以上増設すること。

- (2) 当該製造所等が第4種消火設備を必要とする場合は、第1種又は第2種若しくは第3種消火設備（以下「固定消火設備」をいう。）のうち当該製造所等の火災の消火に適応する固定消火設備を設けること。
- (3) 当該製造所等が固定消火設備を必要とする場合は、第4種消火設備を当該製造所等全てを包含するように半径30mの円の範囲内に1個以上増設すること。

4 壁体と防火塀の共用

製造所等の保安距離に関し、壁を高くすることにより、防火塀を設けた場合と同様な効果を得られる場合は、製造所等の壁をもって、塀を兼ねることができる。

この場合、塀の高さの算定式中、製造所等と防火塀との間隔 d は0とすること。

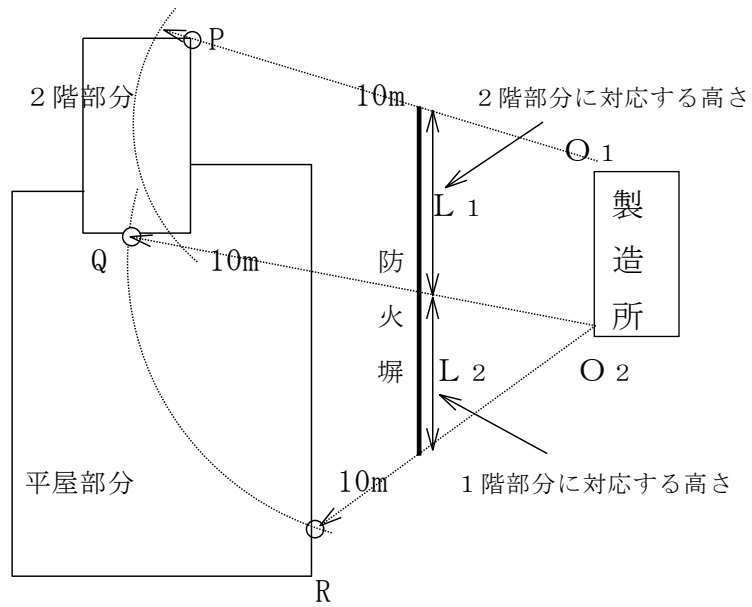


第14-2図

5 塀の幅

塀の幅の算定については、製造所等から保安距離の範囲にある該当建築物の部分が塀により延焼阻止することができる所要の幅から算定するものとする。

塀の幅の算定方法は、次図のように製造所等の外壁の両端 O_1 、 O_2 から10m（住居に対する場合）の円を描き、保安距離に抵触する隣接建物の角 P 、弧との交点 Q 、 R を求め、 O_1 と P 、 O_2 と Q 及び R をそれぞれ直線で結び、隣接建物の構造に対応する防火塀の幅 L_1 、 L_2 を求める。



第 1 4 - 3 図

6 塀等の構造

- (1) 塀の構造は、製造所等から 5 m 以内に設置する場合は、耐火構造とすること。
- (2) 製造所等の壁を高くする場合は、その壁を耐火構造とし、開口部は設けないこと。
- (3) 地震及び風圧力に耐える構造とすること。